

Instandsetzung / Erweiterung
Ebnet 1+2



B3 Kolb AG

Winterthur, 13.08.2024
Mischa Bucher



Instandsetzung / Erweiterung Ebnet 1

- vertikaler Fluchtweg
- Fluchtweglänge 30m
- Raum/Bereich mit Rettungszeichen sicherheitsbeleuchtet nachleuchtend
- Verschluss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
- Türschliesser
- Raum/Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Türe / Tor EI 30
- Bauteil RF1 / Abschluss RF1
- Bauteil E 30 / Abschluss E 30
- Bauteil REI 30 / EI 30 und Abschlüsse EI 30
- Bauteil REI 60 / EI 60
- Bauteil REI 30-RF1 / EI 30-RF1
- Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1



Brandschutz Falлтüre TRIGOSTAR

- Unterrichtsräume
- Fachräume
- Materialräume
- Förderung/Therapie
- Gemeinschaftsräume
- Lehre/Leitung
- Nebenräume
- Betreuung/Tagesstruktur
- Externe Nutzung
- Aussenfläche



Instandsetzung / Erweiterung Ebnet 2

- vertikaler Fluchtweg
- Fluchtweglänge 30m
- Raum/Bereich mit Rettungszeichen sicherheitsbeleuchtet nachleuchtend
- Verschluss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
- Türschliesser
- Raum/Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Türe / Tor EI 30
- Bauteil RF1 / Abschluss RF1
- Bauteil E 30 / Abschluss E 30
- Bauteil REI 30 / EI 30 und Abschlüsse EI 30
- Bauteil REI 60 / EI 60
- Bauteil REI 30-RF1 / EI 30-RF1
- Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1


- Unterrichtsräume
- Fachräume
- Materialräume
- Förderung/Therapie
- Gemeinschaftsräume
- Lehre/Leitung
- Nebenräume
- Betreuung/Tagesstruktur
- Externe Nutzung
- Aussenfläche

Gebäude geringer Höhe < 11m
ist keine RWA notwendig


Türe brandfallgesteuert mit
Einzelrauchmelder schliesst bei Ereignis
automatisch. Es ist zu gewährleisten, dass
die Türe zu jeder Zeit geschlossen werden
kann. Fest montierte Garderobenmöbel und
Bodenmarkierungen.

Türe brandfallgesteuert mit
Einzelrauchmelder schliesst bei Ereignis
automatisch. Es ist zu gewährleisten, dass
die Türe zu jeder Zeit geschlossen werden
kann. Fest montierte Garderobenmöbel und
Bodenmarkierungen.


In Gebäuden geringer
Höhe < 11 m Garderobe
im vertikalen Fluchtweg
möglich

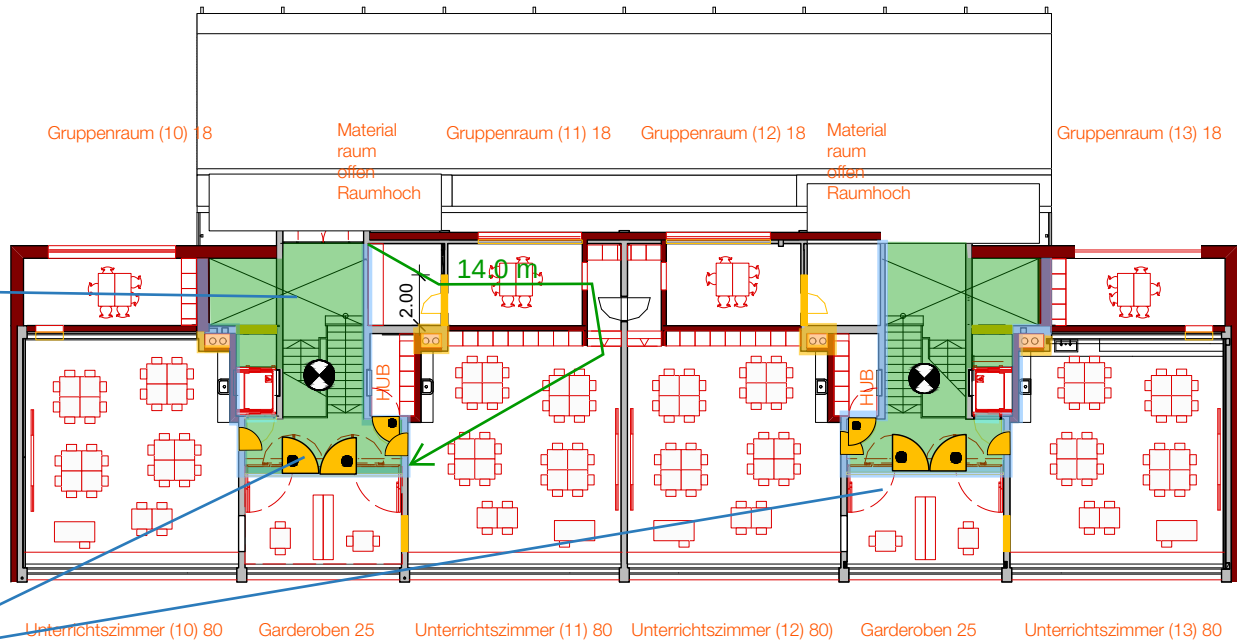

Obergeschoss

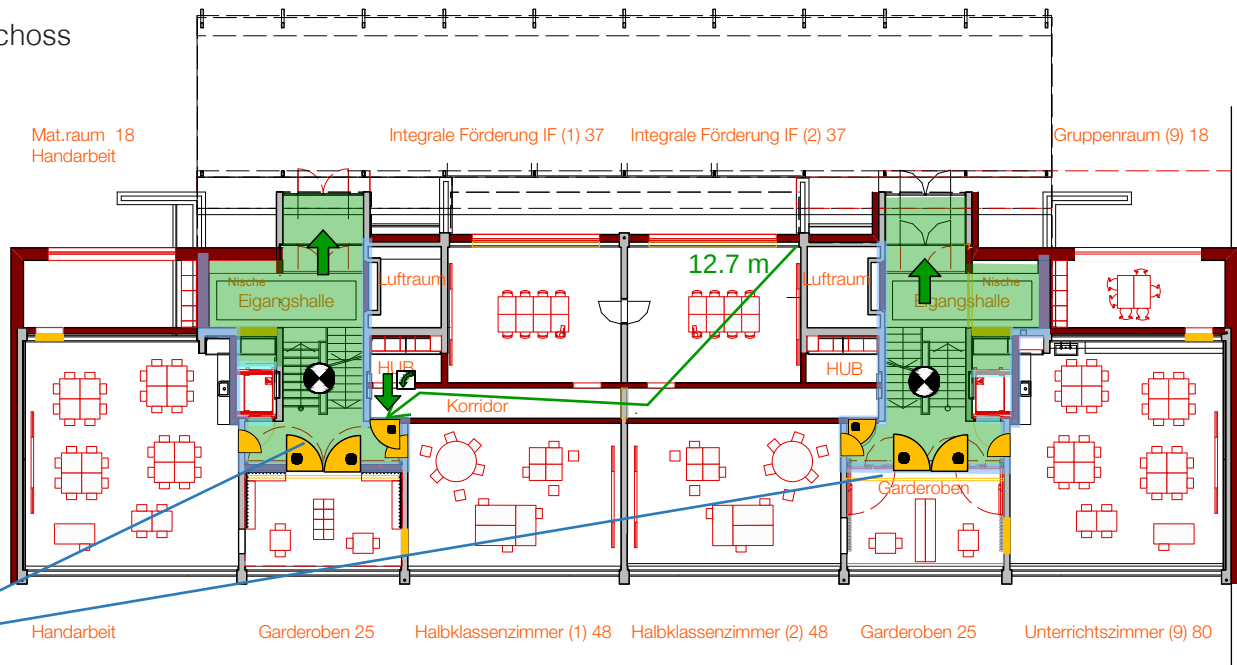

Erdgeschoss

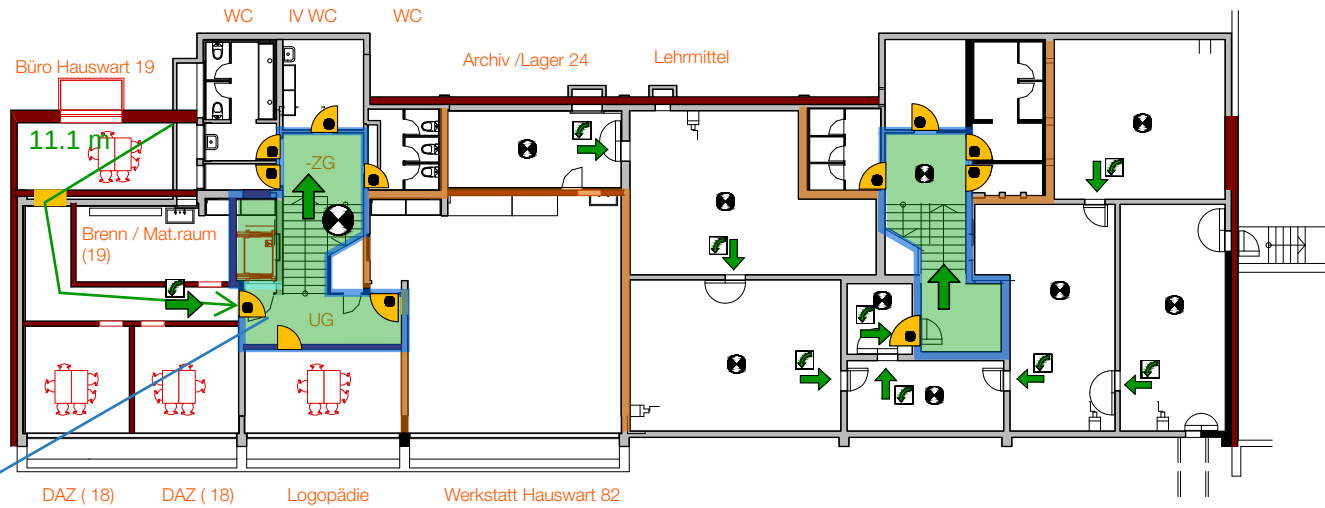

Untergeschoss

1: 300

1 5 N

Instandsetzung / Erweiterung Ebnet 1/2

Schnitt Treppenhaus / Unterrichtszimmer

- vertikaler Fluchtweg
- Fluchtweglänge 30m
- Raum/Bereich mit Rettungszeichen sicherheitsbeleuchtet nachleuchtend
- Verschluss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
- Türschliesser
- Raum/Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Türe / Tor EI 30
- Bauteil RF1 / Abschluss RF1
- Bauteil E 30 / Abschluss E 30
- Bauteil REI 30 / EI 30 und Abschlüsse EI 30
- Bauteil REI 60 / EI 60
- Bauteil REI 30-RF1 / EI 30-RF1
- Bauteil REI 60-RF1 / EI 60-RF1

